

A desinfecção é um tratamento terciário que se aplica depois do tratamento biológico, para ser o efluente vertido da melhor forma para o curso de água público.


Equipamento Cloragem

Funcionamento

- **RP ECL** - O hipoclorito de sódio é doseado, através de uma bomba, num depósito de água onde tem lugar a mistura deste com o efluente.

Acessórios incluídos

- Bomba doseadora de hipoclorito;
- Bomba de recirculação;
- Depósito de mistura com: tubagem de entrada e saída PVC 200.
- Depósito Hipoclorito 100l

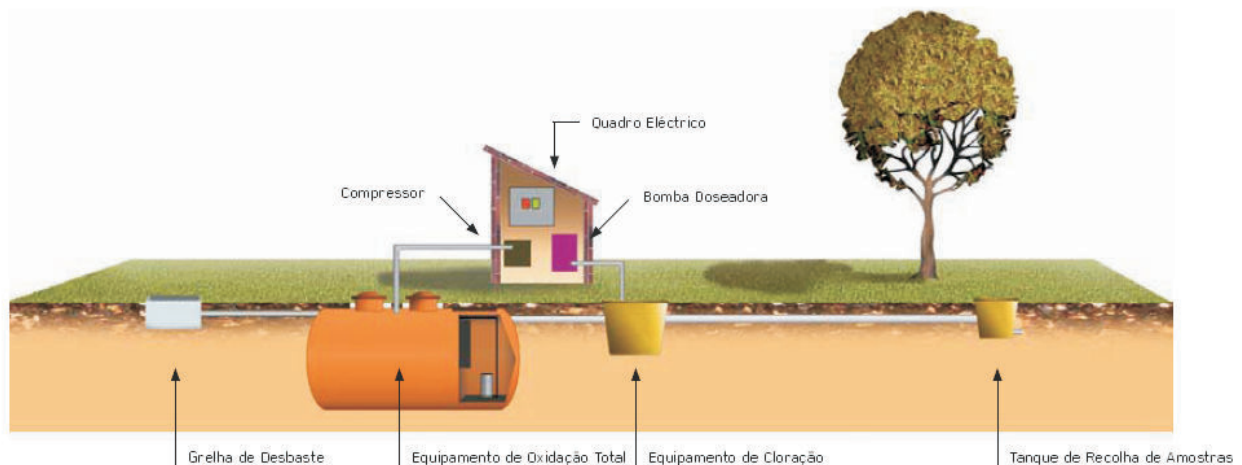

RP ECL	Volume [l]	D [mm]	H [mm]	Peso [kg]
RP ECL 500	500	925	1.060	9,7
RP ECL 1000	1000	1.150	1.360	30